

*) empfohlene Aufstellbreite 3230mm
recommended installation width

Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traege
Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
Energieset(s) (falls vorhanden) müssen extern versorgt werden
Prepared by customer at the operating column:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
air pressure for energy set: inner diameter 6mm, 6-10bar
energy set (if available) must be supplied externally


max. statische Kräfte + Momente je Säule
(charakteristische Werte ohne Sicherheit)
max. static forces + power moments per column
F_z = 21000 N
M_x = ± 23 000 000 Nmm
M_y = ± 20 000 000 Nmm

dynamischer Faktor c=1,151
dynamic factor c=1,151

max. zul. Lastverteilung des Fahrzeugs:
max. allowed load distribution of the car:
2:3 / 3:2 (DIN EN 1493:2010)

zwischen Oberkante Hebebühne und Decke sind
min.160mm Montageabstand vorzusehen.
Keep min. 160mm distance for installation
between the automotive lift and the ceiling


***) GH0 nur möglich mit einer Sonderaufstellbreite von 3510mm
GH0 only possible with a special installation width of 3510mm

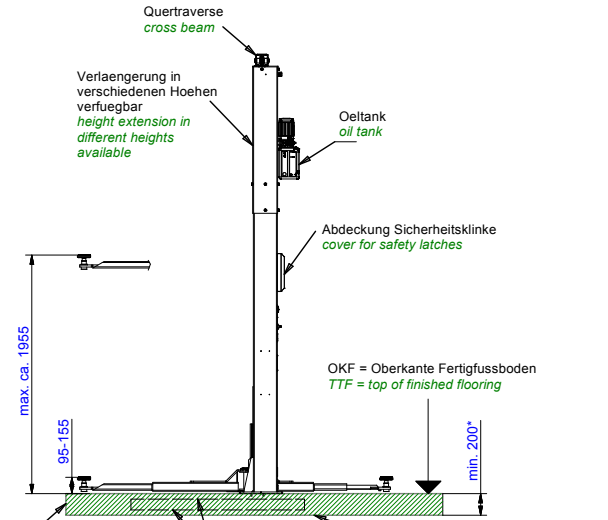

Anschlussarmierung zum vorhandenen Fundament
vorsehen
plan an armouring with the existing foundation

Bewehrung BStG Q 335A (Ø8/150)
concrete reinforcement BStG Q 335A (Ø8/150)


Betonqualität min. C20/25
quality of concrete C20/25

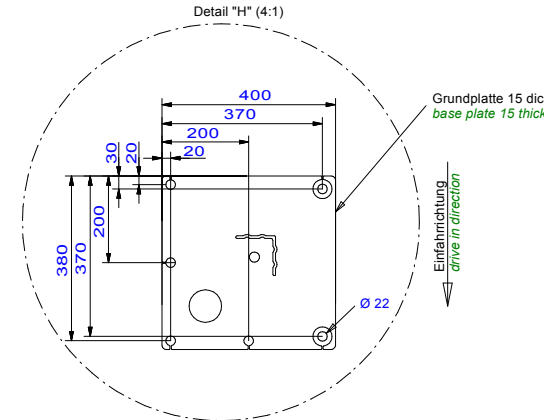

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker individuell spezifiziert werden.
Konkret bedeutet dies, dass bauseits eine Festlegung der Fundamentierung (Fundamentgröße, Dicke, Bewehrung...) unter Berücksichtigung der einwirkenden Schnittgrößen und Verankerungskräfte erfolgen muss.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The installation situation must be individually specified from the planning architect or structural engineer.
This means that there is a commitment on site of the foundation (foundation size, thickness, reinforcement ...) taking into account the acting cut sizes and anchoring operations must take place.


(*) Mindestbetonstärke ohne Belag
wie z.B. Fliesen / Estrich
minimum concrete thickness
without floor pavement / tiles

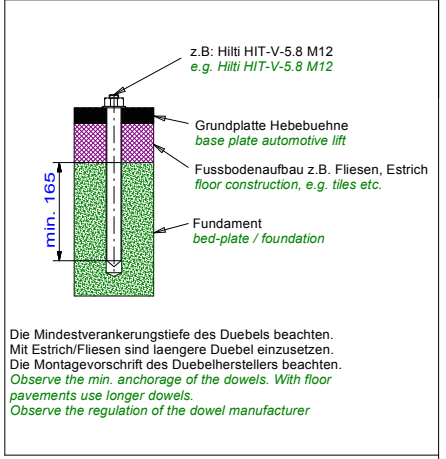

Die Mindestverankerungstiefe des Dübels beachten.
Mit Estrich/Fliesen sind längere Dübel einzusetzen.
Die Montagevorschrift des Dübelherstellers beachten.
Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements use longer dowels.
Observe the regulation of the dowel manufacturer

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfähigkeit: 3500kg
capacity: 3500kg

235SLH00001 (3D CAD-Modell)		Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation	
-	-	-	-	2.35 SLH ADVANCED DT	
-	-	-	-	2.35 SLH PREMIUM DT	
-	-	-	-	Doppelteleskoptragarme (DT)	
-	-	-	-	Zeichnungsnummer / drawing number	
b	Benennung / GH0	04.01.23	MH	 Korke Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com	
a	Hubhoehe angepasst	01.09.22	MH		
ind.	Aender. / modification	Datum	Name		
				9151_NB	